



PIANO STRUTTURALE

LR 65/2014 Norme per il governo del territorio
Articolo 20

Comune di Orbetello:
Sindaco: Andrea Casamenti
Assessore urbanistico: Luca Taglia
Responsabile del procedimento: Arch. Francesca Olivieri
Garante della comunicazione e ufficio urbanistica: segretario generale Giovanni La Porta

Raggruppamento temporaneo:
Arch. Silvia Viviani Epsus - Musa srl Cresme Ricerche spa
progettista e capogruppo
Gruppo di lavoro: Gruppo di lavoro: Gruppo di lavoro:
Arch. Francesco Masi Arch. Luigi Pingitore Dott. Enrico Campanelli
Arch. Lucia Nino Arch. Eleonora Giannini Dott. Francesco Toso
Elaborazioni grafiche e GIS:
Barbara Croci, Lorenzo Zoppi

Apporti specialistici:
Pianificazione dello spazio marittimo e di adattamento climatico:
Prof. Arch. Francesco Musco
Aspetti ecologici, ambientali e naturalistici, flora e fauna marina:
Dott. Maurizio De Piro
Aspetti geologici, geomorfologici e idrologici idraulici:
Studi Idrogeo Service srl e Hydrogeo Ingegneria srl

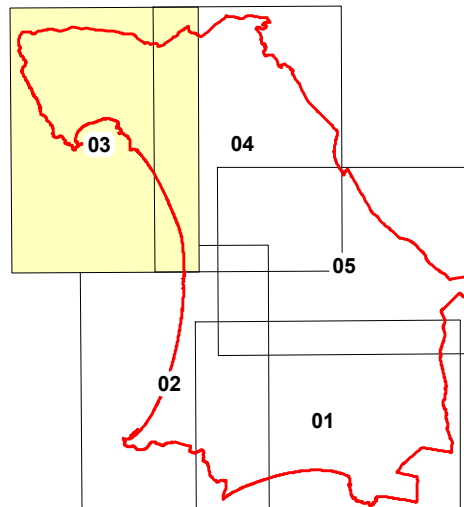


TAVOLA G.05 - Carta Idrogeologica

QUADRO 03


Scala 1:10.000

FASE DI APPROVAZIONE

2020

Legenda

Permeabilità Primaria

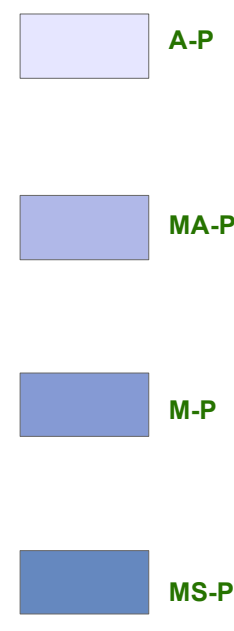


A-P Permeabilità primaria elevata
(contorno geologico - A - vedi Tav.G01)

MA-P Permeabilità primaria medio elevata
(contorno geologico - A, ME2a, ME3a, PUL, SL6, V1a, V1c - vedi Tav.G01)

M-P Permeabilità primaria media
(contorno geologico - A, EM0F, PUL, ME3; SL6 - vedi Tav.G01)

MS-P Permeabilità primaria medio bassa
(contorno geologico - PUL, MSL - vedi Tav.G01)

Permeabilità Secondaria

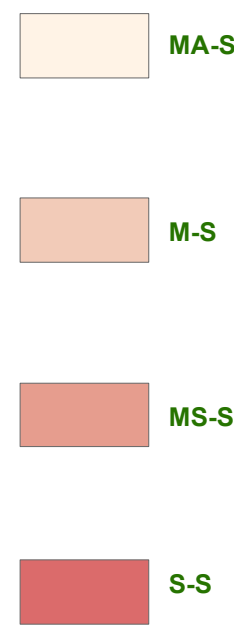


MA-S Permeabilità secondaria medio elevata
(contorno geologico - CCA - vedi Tav.G01)

M-S Permeabilità secondaria media
(contorno geologico - PTF, MAC, SL6R, PTFa, V1a, FOS, CGL, PTFa - vedi Tav.G01)

MS-S Permeabilità secondaria medio bassa
(contorno geologico - GBB, PIV, RIO, STOL, AP1a, DSA, FOS, CPE, VEU, FOS, APR, FNE - vedi Tav.G01)

S-S Permeabilità secondaria bassa
(contorno geologico - STOL, EMAC, BUR, TW, STOL, DFI, FFA, FFAA, FFAA, FFAA, ME3a, EM0 - vedi Tav.G01)




Det-P Permeabilità primaria medio-alta associata a materiale detritico
e/o fortemente alterato di modesta continuità laterale
(contorno geologico - Aa, S2a, H1, H2, H3 e H5 - vedi Tav.G01 e Frane quaternarie
altre e aree a permeabilità alta - vedi Tav.G02)

Linee isoplezometriche
(fonte: Dati Amministrazione Comunale)

Linee di flusso
(fonte: Dati Amministrazione Comunale)

Pozzi



Usi sconosciuti
Usi antincendio
Usi domestici
Usi igienici
Usi industriali
Usi irrigui
Usi ittici
Usi potabili
Usi termali

SALINE
SARUNI